


Galaxy PW 开关机步骤----单机或热备份

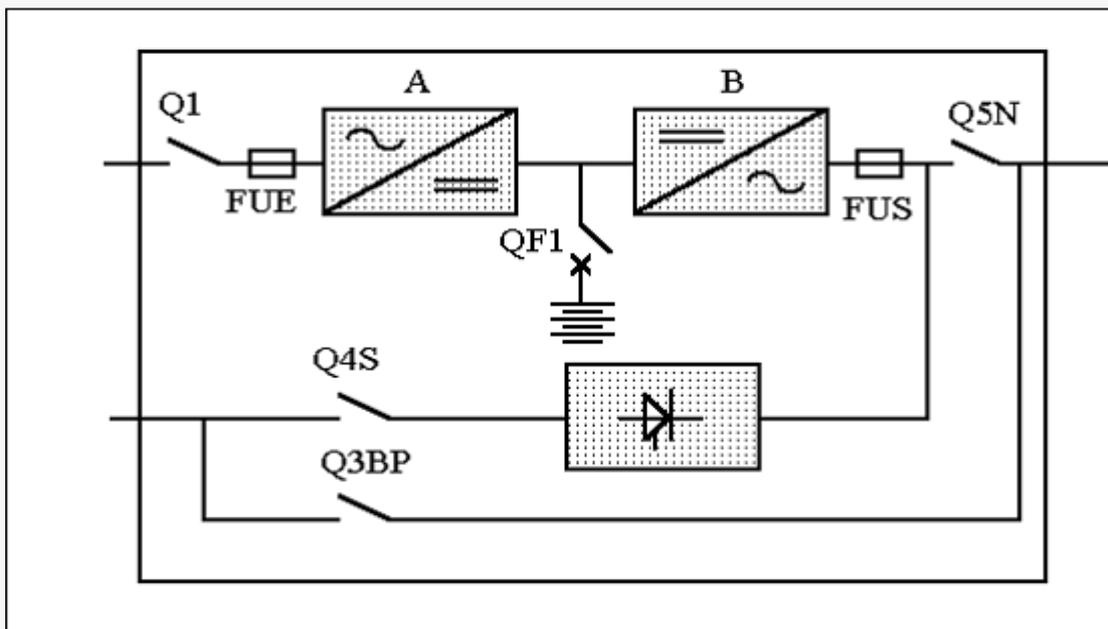

UPS 的停机（或隔离），按以下步骤进行操作：

- 1，逆变器停机（按住 UPS 前面板上灰色“逆变器停机”键三秒钟）；
- 2，闭合维修旁路开关 Q3BP；
- 3，断开隔离开关 Q5N、Q4S、QF1 和 Q1；一旦内部电容器放电完毕（几分钟），UPS 就完全下电了。

UPS 的启动按以下步骤进行操作：

- 1，闭合 Q1 开关，约等十秒钟（整流/充电器启动）后，闭合开关 Q4S、Q5N 和 QF1、；
- 2，断开旁路开关 Q3BP；
- 3，启动逆变器（按 UPS 前面板上绿色“逆变器启动”键）。

注意：以上的工作应该在遵循有关的安全规则下进行：

*为了避免造成负载供电的间断，各个开关的操作必须按正确的顺序进行；在开关旁边的图示中对开关的操作顺序进行了解释。

*系统机柜只是部分的下电，负载继续由电源 2 和旁路开关 Q3BP 供电（若不需要向负载供电，请将 Q3BP 断开）。

*UPS 逆变器工作状态时严禁转动手动旁路开关，否则将损坏逆变器，或造成负载断电。

*若非异常情况请不要动红色紧急停机按钮，否则将造成输出断电。

*若 UPS 输入端的线路做过改动，请先确认好输入的相序正确方能执行开机操作。